


ファンコイルユニット廻り配管要領

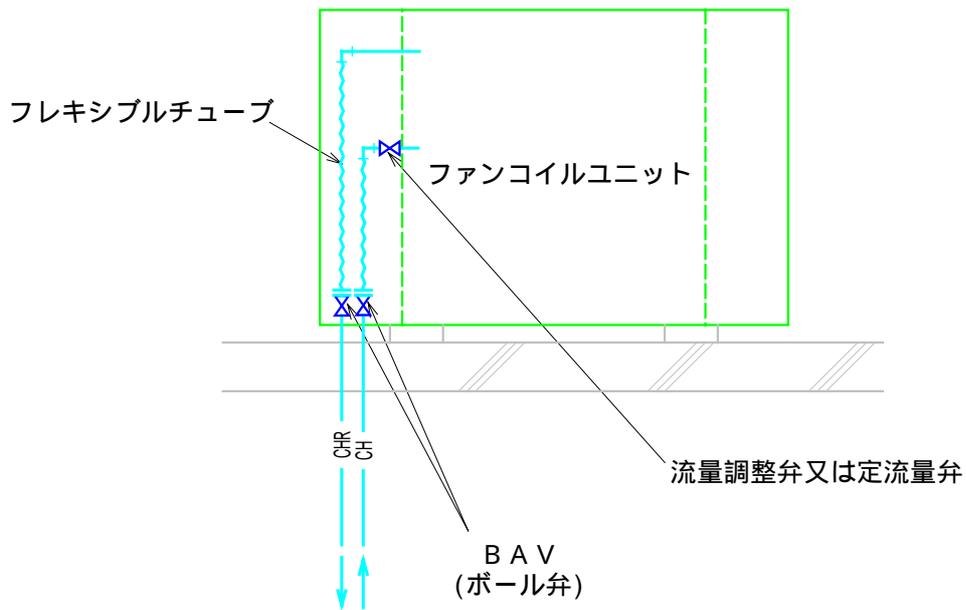

- 注 (イ) 印は、ファンコイルユニットの付属品とする。
(ロ) 流量調整弁又は定流量弁の設置は特記による。