



建築物導入部の変位吸収配管要領(二)

(b) ボールジョイントを使用

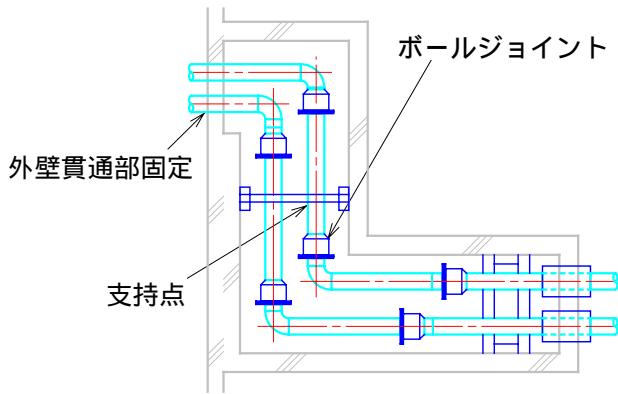


〔平面〕


(c) スリークッション

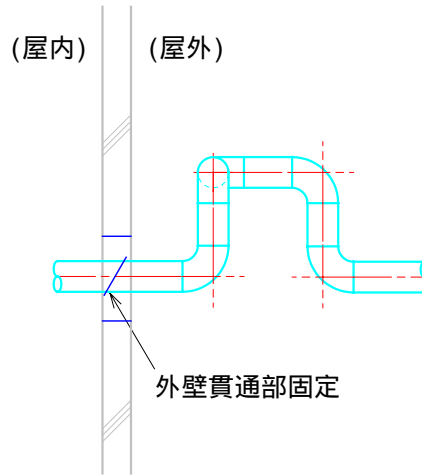

〔平面〕

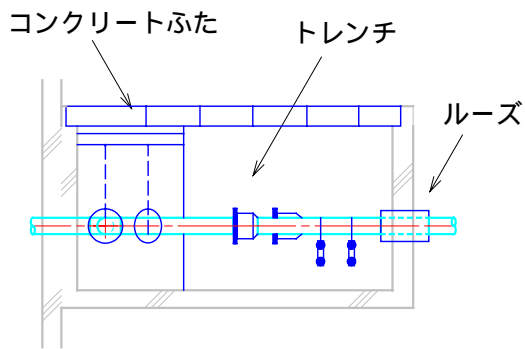

〔立面〕

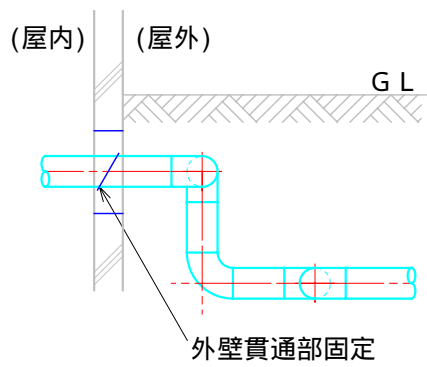

〔立面〕