


地下オイルタンク据付け図

単位 mm

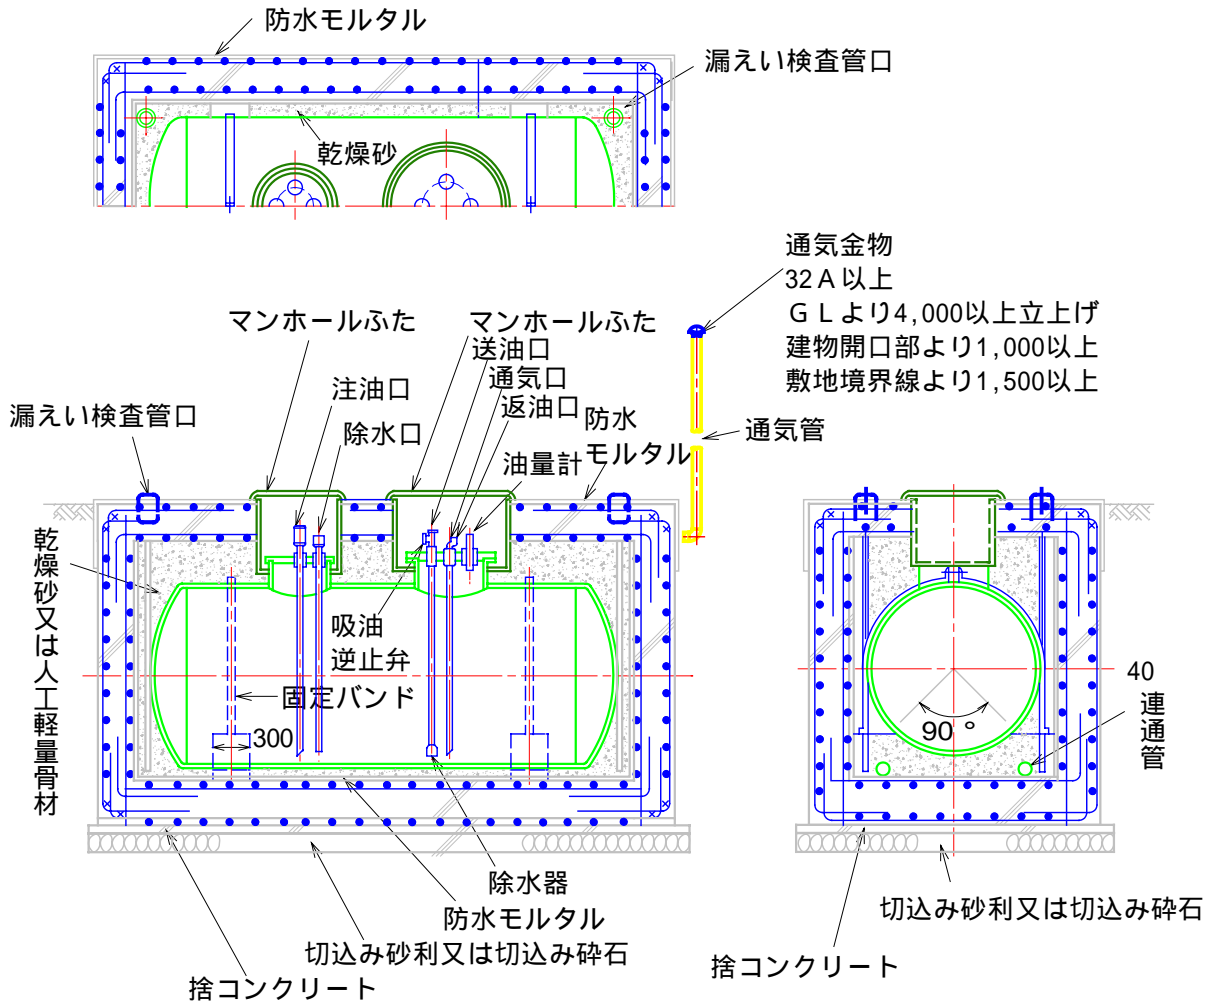

- 注 (イ) 配筋要領は、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」によるものとし、継手は、ぐう角度を避ける。
- (ロ) タンク全長が5m以上の場合は、基礎台を3箇所とする。