


トラップ装置組立て要領


単位 mm

(a) 高圧トラップ装置

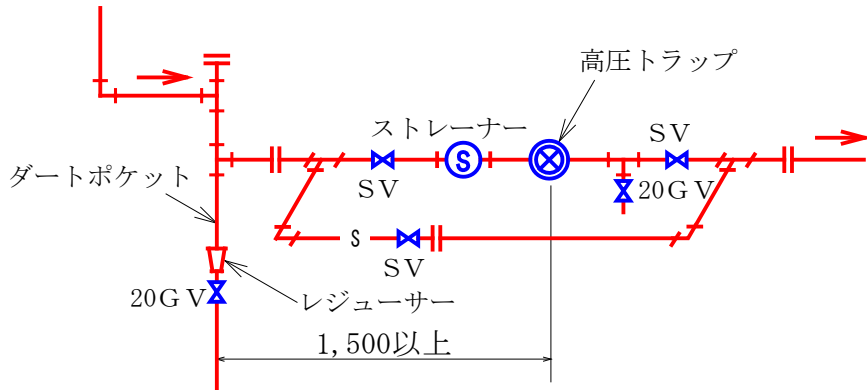

注 バイパス管及びダートポケットは、主管と同径とする。

(b) 低圧トラップ装置

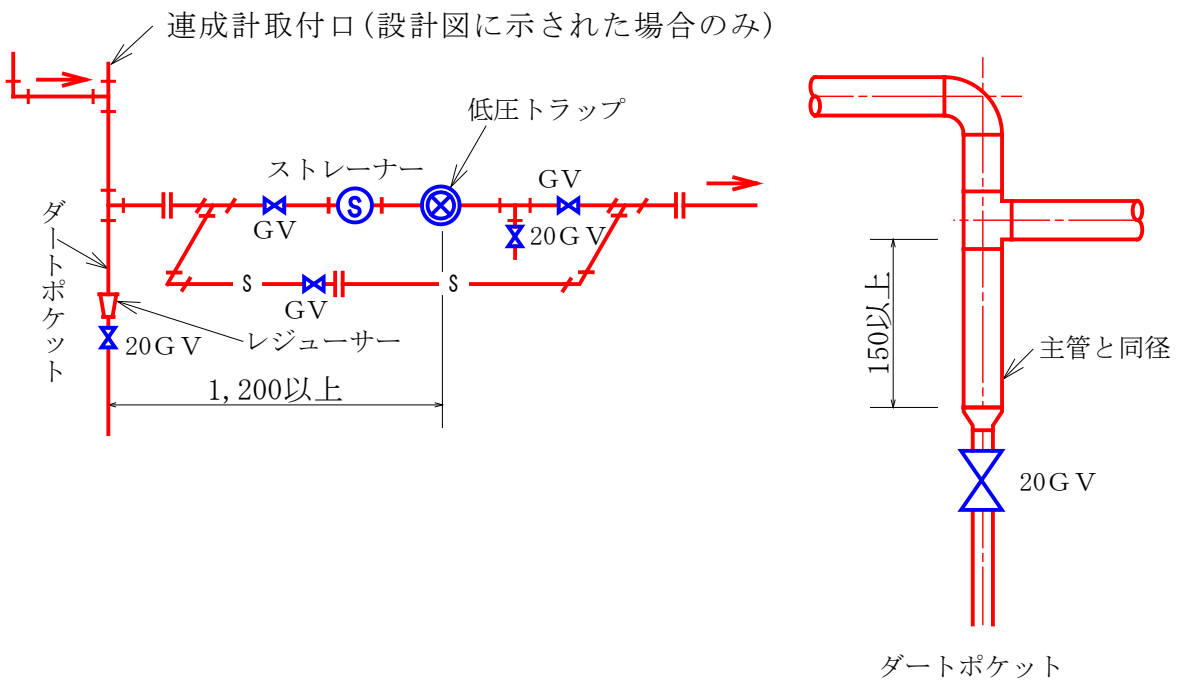

注 バイパス管及びダートポケットは、主管と同径とする。