


膨張タンク廻り配管要領

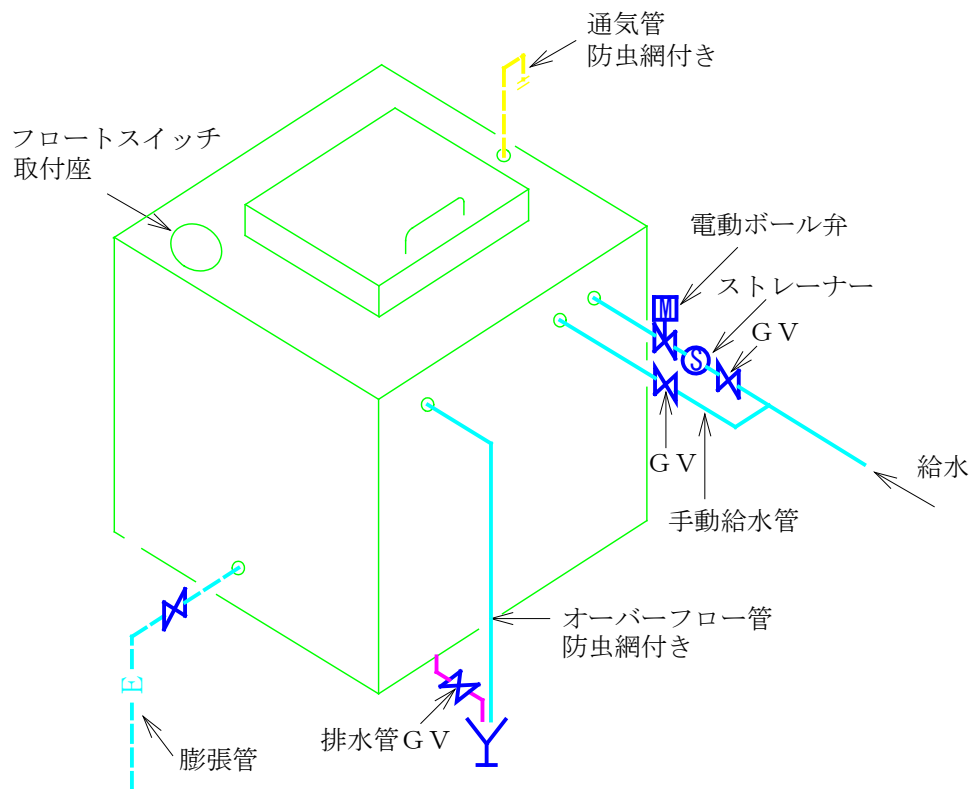

注 給水口とオーバーフロー口との間に吐水口空間を設ける。