



液化石油ガス容器廻り配管要領

(a) 2本立て

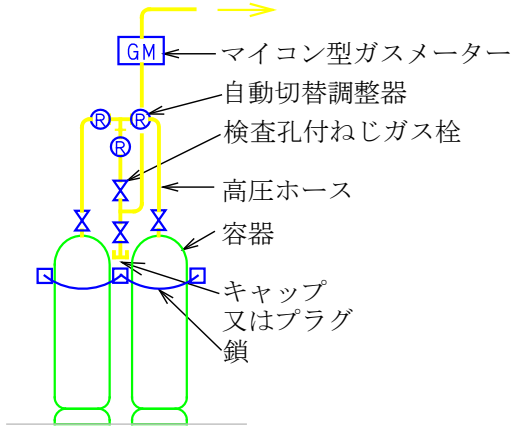


(b) 4本立て

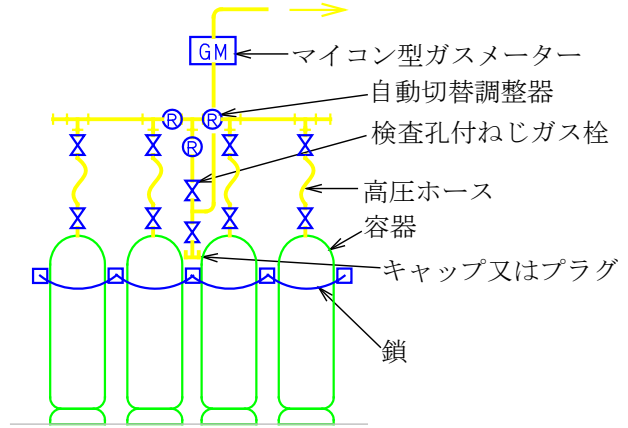

(c) 6本立て以上

(イ) 流量検知式漏洩検知装置または流量検知式圧力監視型漏洩検知装置を設ける場合

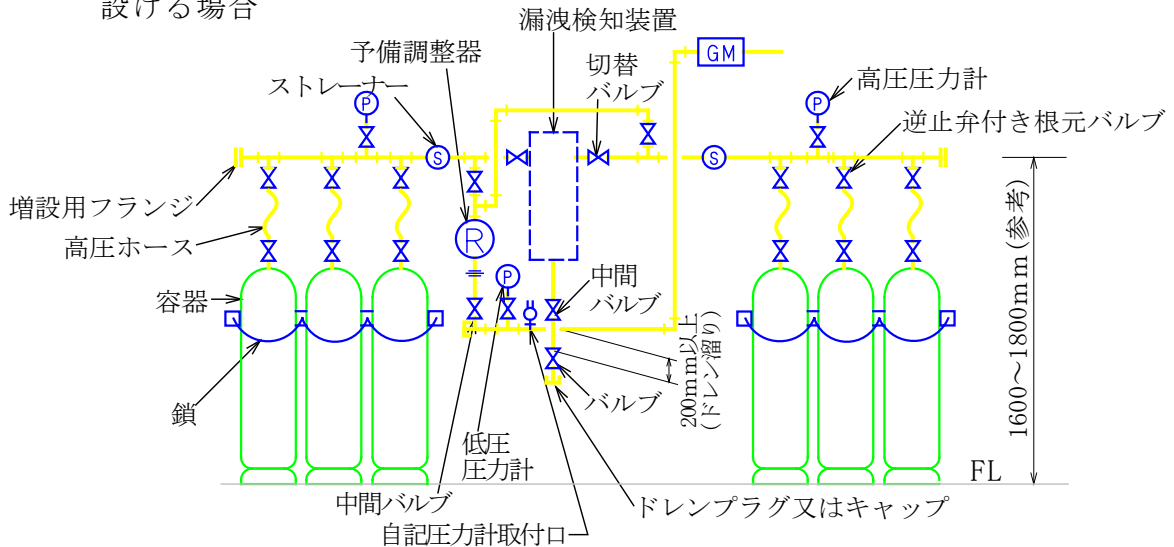

(ロ) 圧力検知式漏洩検知装置を設ける場合

