



建築物エキスパンションジョイント部配管要領

(a) フレキシブルジョイントを使用する場合

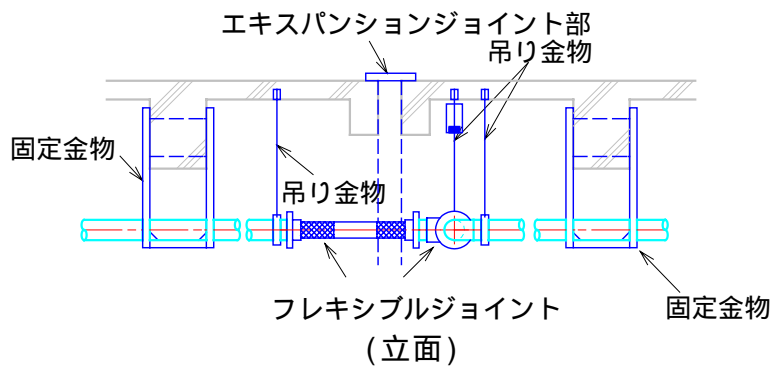

(b) ボールジョイントを使用する場合

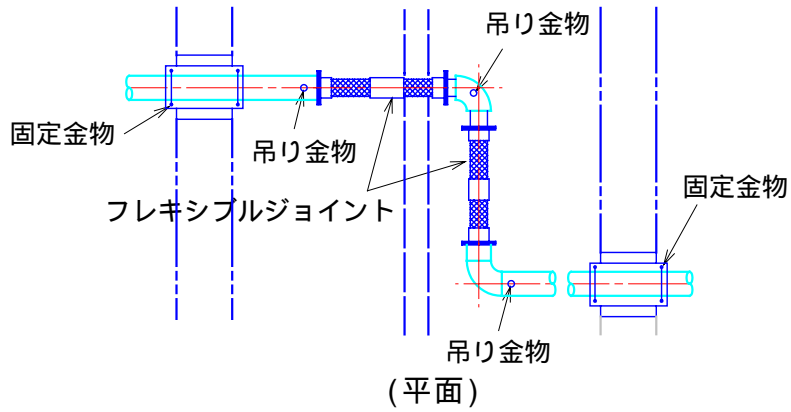